



Temperaturmessung Thermoelement

- optional Analogausgang
- anreihbar in Raster und Mosaiksystemen, Einbau in Wanddicken bis 50 mm

1888

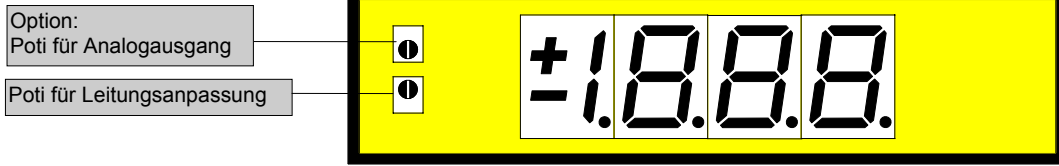

TYP-BESTELLNUMMER **DT 3.40x.310B**

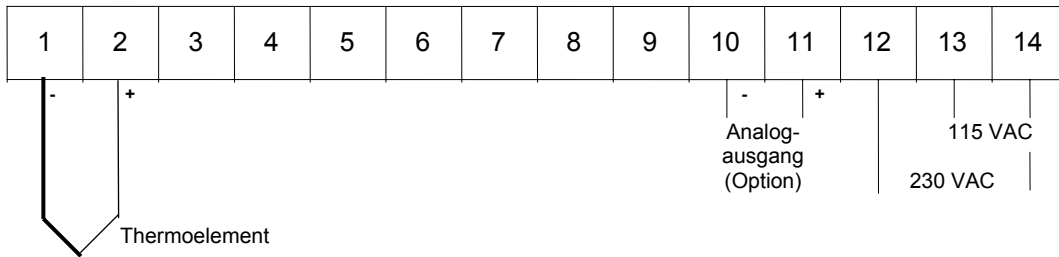

Versorgungsspannung 24 VDC
 - **galv. getrennt** - (14=Plus, 13=Minus)

DT 3.40x.370B

DT 3.4x L .3xx	FeCuNi (DIN)	-50 bis + 500°C
DT 3.4x J .3xx	FeCuNi (amerik.)	-50 bis + 500°C
DT 3.4x K .3xx	NiCrNi	-100 bis + 800°C

Optionen

- grüne LED
- Schutzart IP54
- Schutzart IP65
- Analogausgang 0-10 VDC/10 mA
- Analogausgang 0-20 mA/Bürde 500 Ω
- Analogausgang 4-20 mA/Bürde 500 Ω
- Analogausgang 0-10VDC/10mA (Versorgung 24 VDC galv. getrennt)
- Analogausgang 0-20 mA/Bürde 500 Ω (Versorgung 24 VDC galv. getrennt)
- Analogausgang 4-20 mA/Bürde 500 Ω (Versorgung 24 VDC galv. getrennt)
- Analogausgang mit eingestelltem Offset nach Kundenwunsch


Messeingänge sind vom Analogausgang galvanisch nicht getrennt!

- Spannungsversorgung 24/48 VAC
- Schaltpunkte siehe PTE4.4xx.3xx

Technische Daten, Bedienung

Abmessungen	Gehäuse	96 x 24 x 131 mm, einschließlich Schraubklemme
	Einbauausschnitt	92.0 ^{+0.8} x 22.0 ^{+0.6} mm
	Befestigung	rastbare Schnellbefestigung durch Kunststoffklammern für Wandstärken bis 50 mm
	Gehäusematerial	PC/ABS-Blend, Farbe Schwarz, UL94V-0
	Schutzart	frontseitig IP40 Anschluss IP00
	Gewicht	ca. 0,290 kg
	Anschluss	rückseitig durch Schraubklemmen bis 2,5 mm ²
Eingang	L FeCuNi (DIN)	-50 bis + 500 °C
	J FeCuNi (amerik.)	-50 bis + 500 °C
	K NiCrNi	-100 bis + 800 °C
Ausgang	Analogausgang	0-10 VDC/10 mA (0,1 % v. Messwert, +/-0,05 % v. Endwert) 0-20 mA, 4-20 mA - Bürde 500 Ohm (0,1 % v. Messwert, +/- 0,05 % v. Endwert)
	Offset	nicht veränderbar, fest auf den Nullpunkt (gilt für beide Messbereiche)
	Endwert einstellbar	bei 10 V- oder 20 mA-Ausgang einstellbar im Bereich von 200 °C bis Endwert
Genauigkeit	Auflösung	1 °C
	Messfehler	+/-1 % vom Messbereich, +/-1 Digit
	Temp. Koeff.	100 ppm/K
	Messprinzip	Dual-Slope-Integration
Netzteil	Versorgungsspannung	230/115 VAC +/-10 % (50-60 Hz), 24 VDC +/-10 % galvanisch getrennt
	Leistungsaufnahme	ca. 5 VA
Anzeige	Display	7-Segment-LED, 14 mm hoch, rot 3½ Stellen = Anzeige 1999 Digit
	Messrate	1 Sekunde
	Drahtbruch	Aufleuchten der 1 auf der ersten Stelle von links
Umgebungsbedingungen	Arbeitstemperatur	0 bis + 60 °C
	Lagertemperatur	- 20 bis + 80 °C

Gehäuse:

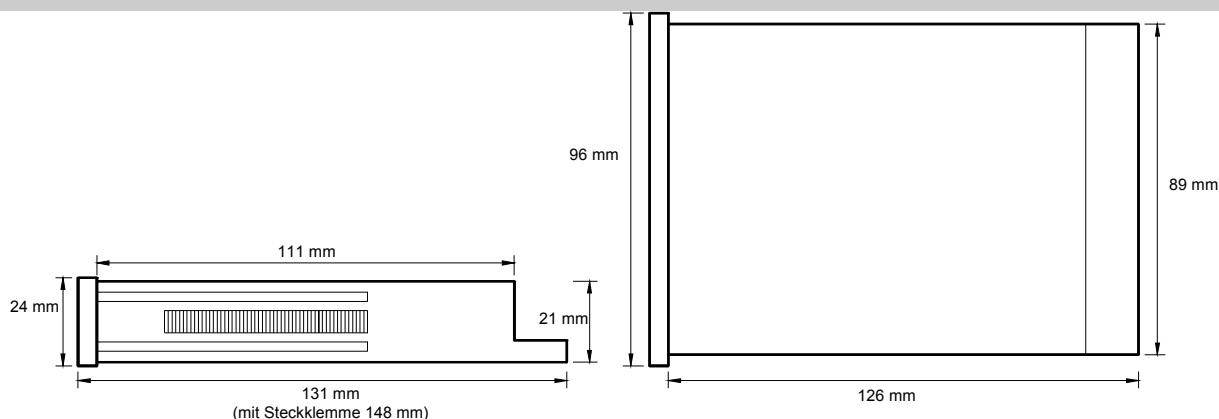

CE-Zeichen

Zum uneingeschränkten Einsatz des Gerätes im Rahmen der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336/EWG müssen Messleitungen geschirmt verlegt werden. Der Schirm ist einseitig aufzulegen.

Einstellung

Das Gerät ist ab Werk fertig eingestellt. Anpassungen sind im Regelfall nur bei größeren Leitungslängen erforderlich!

1. Instrument gemäß Anschlussplan anschließen und Versorgungsspannung zuschalten.
2. Einstellung der Leitungsanpassung: Frontscheibe mit kleinem Schraubenzieher nach vorne herausdrücken.
3. Thermoelement Simulator anschließen und auf 0° Celsius einstellen.
4. Gegebenenfalls Abweichung in der Anzeige mit Poti für Leitungsanpassung korrigieren.